


# Ballon d'eau chaude RGC 400

code: 9157

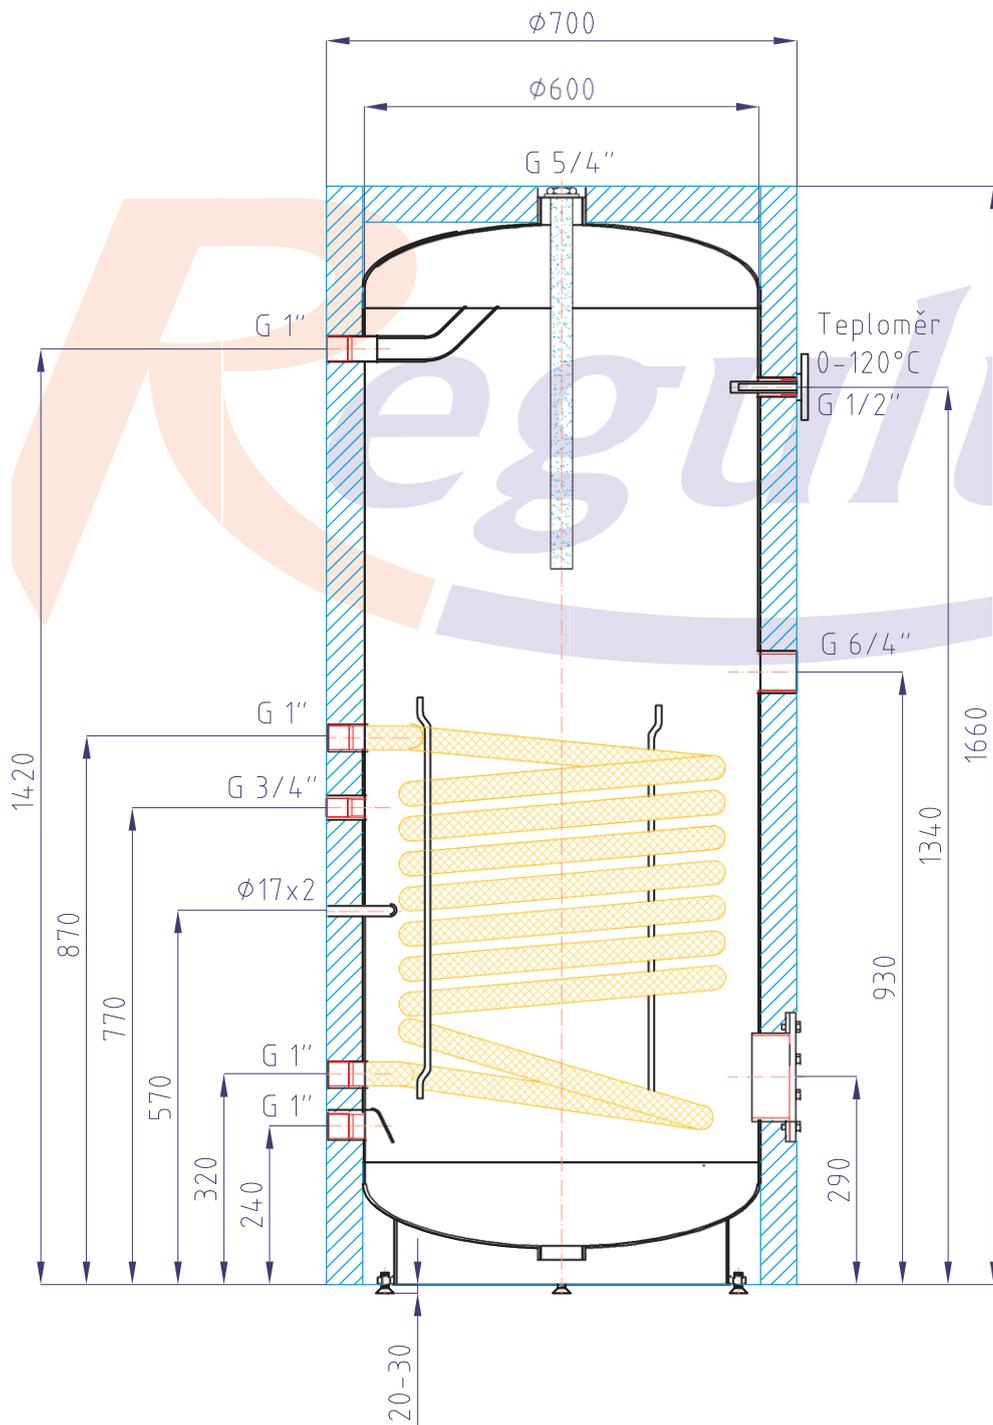

|  |                    |
|--|--------------------|
| Volume total du ballon   | 4001               |
| Volume de l'échangeur  | 11,51              |
| Surface de l'échangeur   | 1,8 m <sup>2</sup> |
| Température max. de fonctionnement du ballon                         | 100 °C             |
| Température max. de fonctionnement de l'échangeur                    | 100 °C             |
| Pression max. de fonctionnement du ballon                            | 6 bar              |
| Pression max. de fonctionnement de l'échangeur                       | 6 bar              |
| Chauffage ECS $\Delta t=35$ °C (80/60 - 10/45) - échangeur inférieur | 15401/h (62,3 kW)  |
| Poids a vide   | 147kg              |