


Ballon d'eau chaude R2BC 500

code: 6484

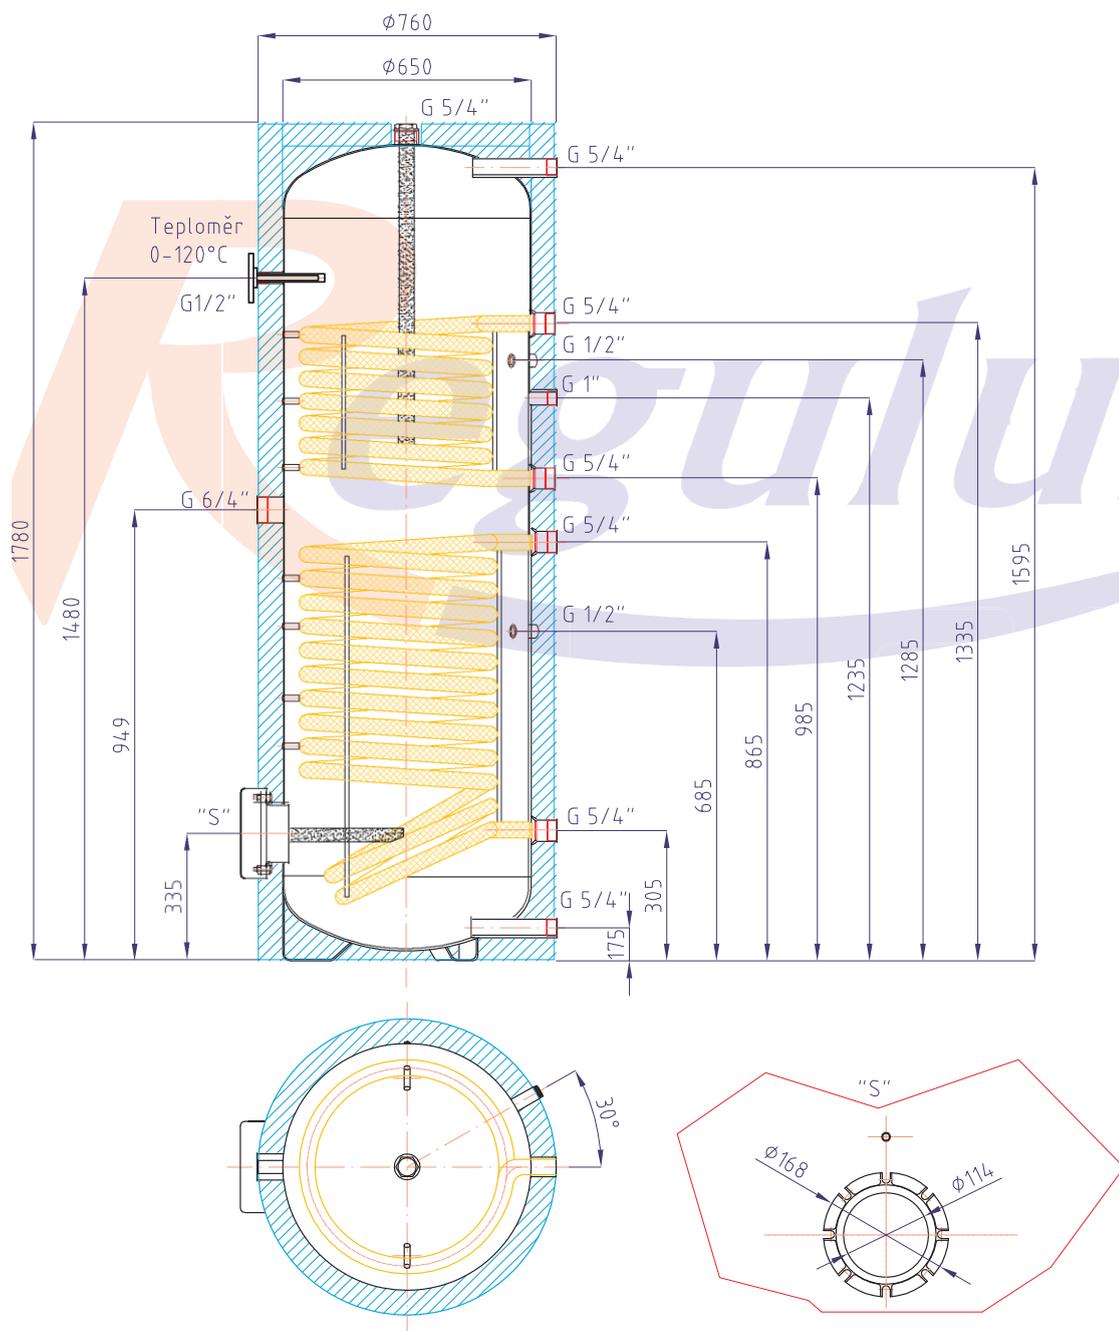

| | |
|--|--------------------|
| Volume total du ballon | 500 l |
| Volume de l'échangeur supérieur | 5,6 l |
| Volume de l'échangeur inférieur | 111 |
| Surface de l'échangeur supérieur | 0,9 m ² |
| Surface de l'échangeur inférieur | 1,9 m ² |
| Température max. de fonctionnement du ballon | 95 °C |
| Température max. de fonctionnement des échangeurs | 110 °C |
| Pression max. de fonctionnement du ballon | 6-10 bar |
| Pression max. de fonctionnement des échangeurs | 10 bar |
| Chauffage ECS $\Delta t=35$ °C (80/60 - 10/45) - échangeur supérieur | 760l/h (31,1 kW) |
| Chauffage ECS $\Delta t=35$ °C (80/60 - 10/45) - échangeur inférieur | 1620l/h (65,8 kW) |
| Poids a vide | 168kg |